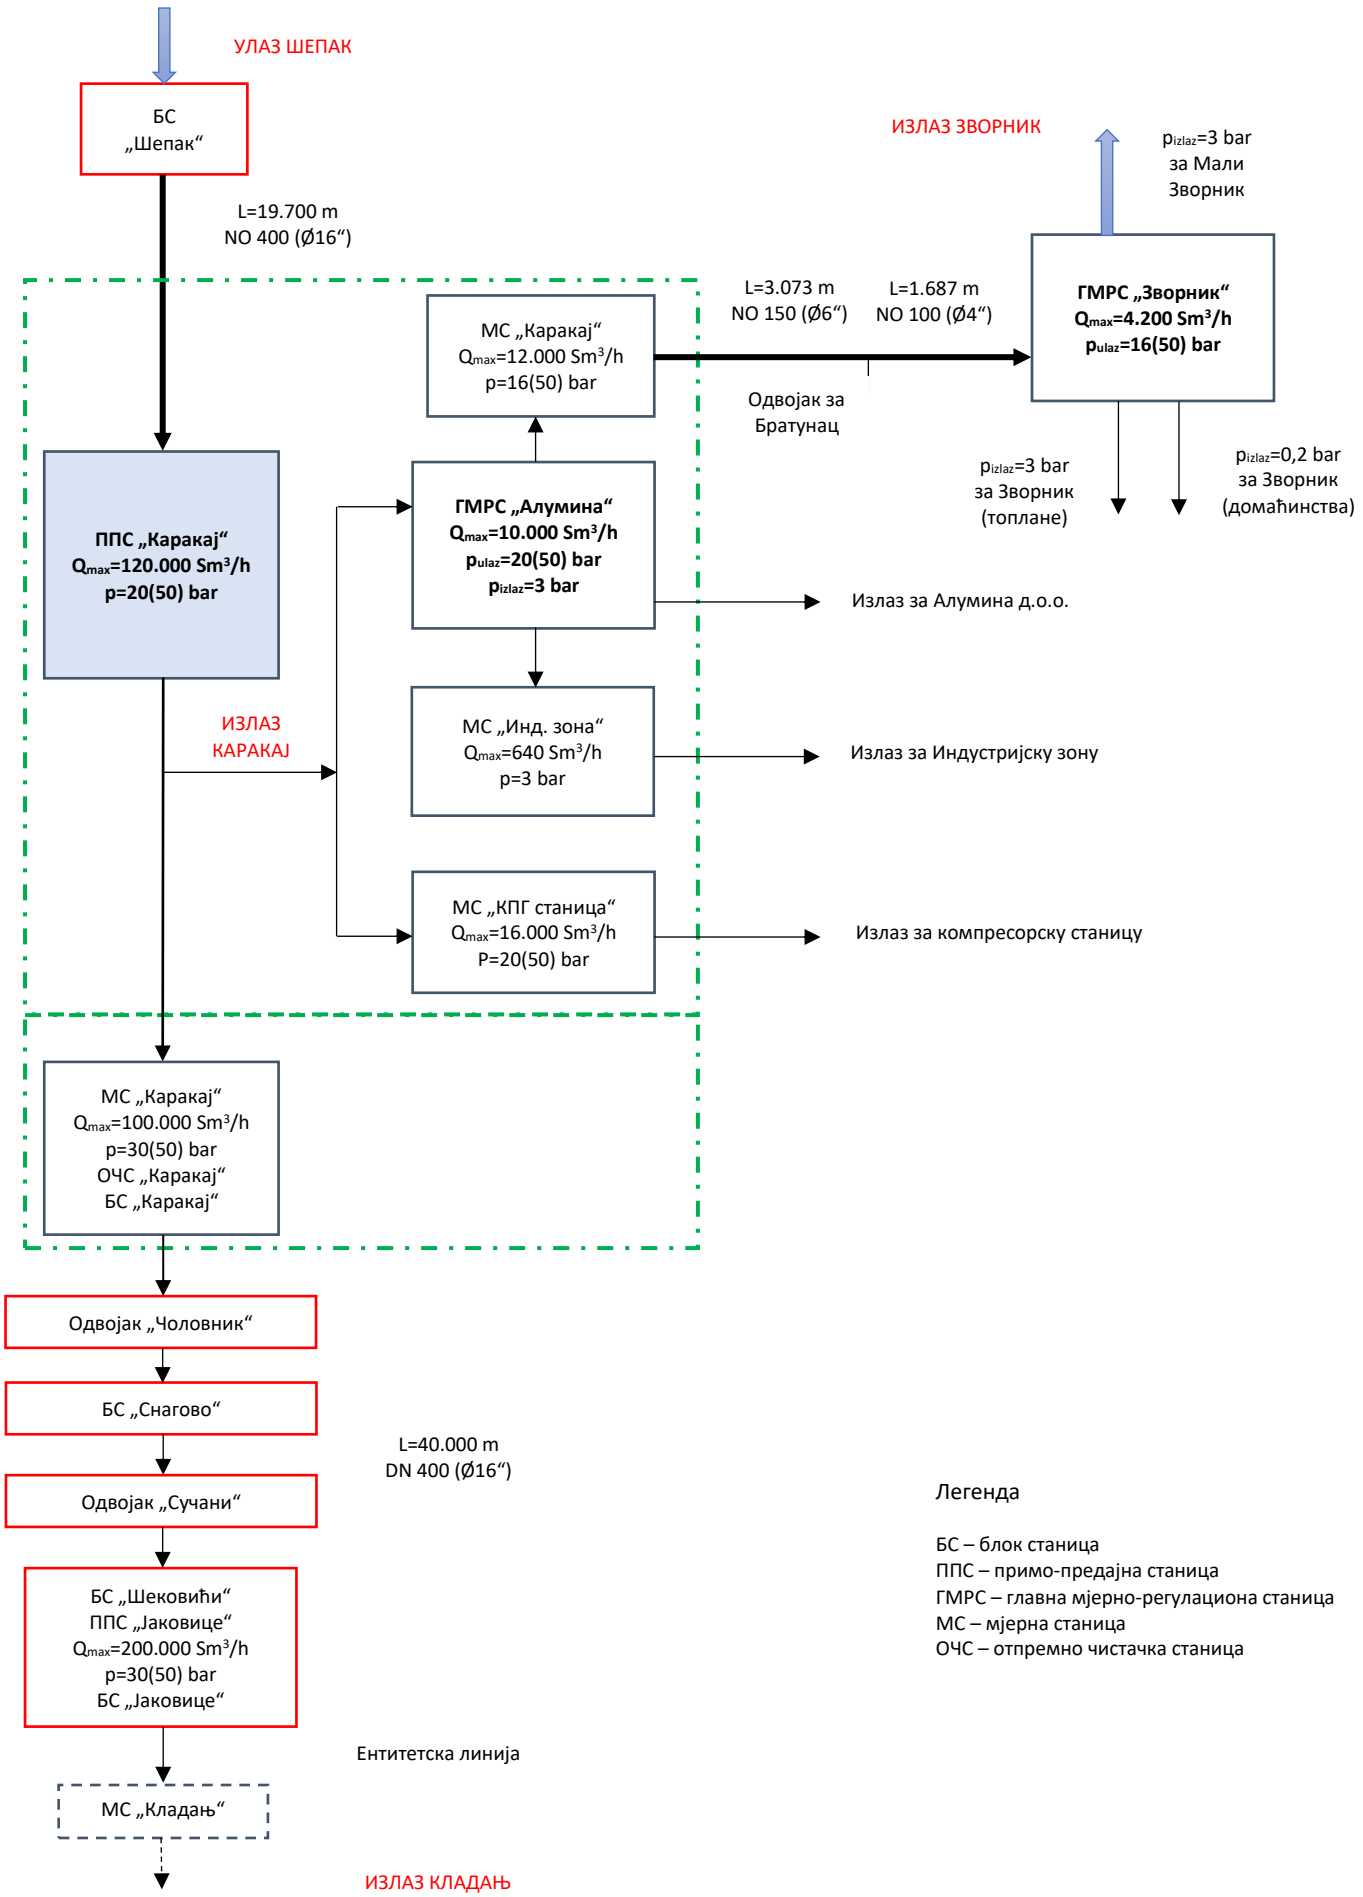
УЛАЗ ШЕПАК
БС „Шепак“
L=19.700 m
NO 400 (Ø16“)
ИЗЛАЗ ЗВОРНИК
pizlaz=3 bar за Мали Зворник
L=3.073 m
NO 150 (Ø6“)
L=1.687 m
NO 100 (Ø4“)
ГМРС „Зворник“
Qmax=4.200 Sm3/h
pulaz=16(50) bar
МС „Каракај“
Qmax=12.000 Sm3/h
p=16(50) bar
Одвојак за Братунац
pizlaz=3 bar за Зворник (топлане)
pizlaz=0,2 bar за Зворник (домаћинства)
ППС „Каракај“
Qmax=120.000 Sm3/h
p=20(50) bar
ГМРС „Алумина“
Qmax=10.000 Sm3/h
pulaz=20(50) bar
pizlaz=3 bar
Излаз за Алумина д.о.о.
ИЗЛАЗ КАРАКАЈ
МС „Инд. зона“
Qmax=640 Sm3/h
p=3 bar
Излаз за Индустријску зону
МС „КПГ станица“
Qmax=16.000 Sm3/h
P=20(50) bar
Излаз за компресорску станицу
МС „Каракај“
Qmax=100.000 Sm3/h
p=30(50) bar
ОЧС „Каракај“
БС „Каракај“
Одвојак „Чоловник“
БС „Снагово“
L=40.000 m
DN 400 (Ø16“)
Одвојак „Сучани“
БС „Шековићи“
ППС „Јаковице“
Qmax=200.000 Sm3/h
p=30(50) bar
БС „Јаковице“
Ентитетска линија
МС „Кладањ“
ИЗЛАЗ КЛАДАЊ
Легенда
БС – блок станица
ППС – примо-предајна станица
ГМРС – главна мјерно-регулациона станица
МС – мјерна станица
ОЧС – отпремно чистачка станица